



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Museumsbutikk og -inngang
Bygningskode	TØ26
Adresse	Sahrs-/ Monradsgate
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Butikk og billettsalg til Geologisk og Zoologisk museum
Siste radonmåling	2017/18
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Tiltak gjennomført. Kun lave radonverdier
Sist oppdatert	11.09.2018
Historikk	
<p>Bygningen ble oppført i 2014. Måling 2014/15 viste praktisk talt radonfri luft. Nye målinger vinteren 2016/17 viste høye gjennomsnittsverdier i butikk og kontor. Trinn 2-måling viste at verdiene var høye også i brukstiden til tross for at ventilasjonen var i drift.</p> <p>Befaring 26/4-17 avdekket av ventilasjonsanlegget ikke fungerte som forutsatt. Ny måling ble gjennomført vinteren 2017/18 etter at ventilasjonsanlegget ble utbedret. Disse viste lave verdier.</p>	
Vedlegg:	
<i>Kort- og langtidsmålinger vinteren 2017/18 2</i>	
<i>Korttidsmåling, butikken 11. – 19.04.2017..... 3</i>	
<i>Langtidsmåling 2016/17..... 4</i>	
<i>Langtidsmåling 2014/15..... 5</i>	



Kort- og langtidsmålinger vinteren 2017/18

Radonor

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39, type Radtrak²®


Oppdragsgiver: UIO

Sporfilm	Bygning/ adresse	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Kommentar	Målt verdi, Bq/m ³	Beregnet årsmiddel
240357-4	Museumsbutikk og inngang	kontor	1	17.11.17	24.11.17	Rapidos	< 60	korttidsmåling
240362-4	Museumsbutikk og inngang	Butikk	1	17.11.17	24.11.17	Rapidos	< 60	korttidsmåling
969792-1	Museumsbutikk og inngang	Kontor	1	17.11.17	06.04.18		29 +/- 7	30 Bq/m³
518537-6	Museumsbutikk og inngang	Butikk	1	17.11.17	06.04.18		57 +/- 8	60 Bq/m³



Korttidsmåling, butikken 11. – 19.04.2017

Radonor

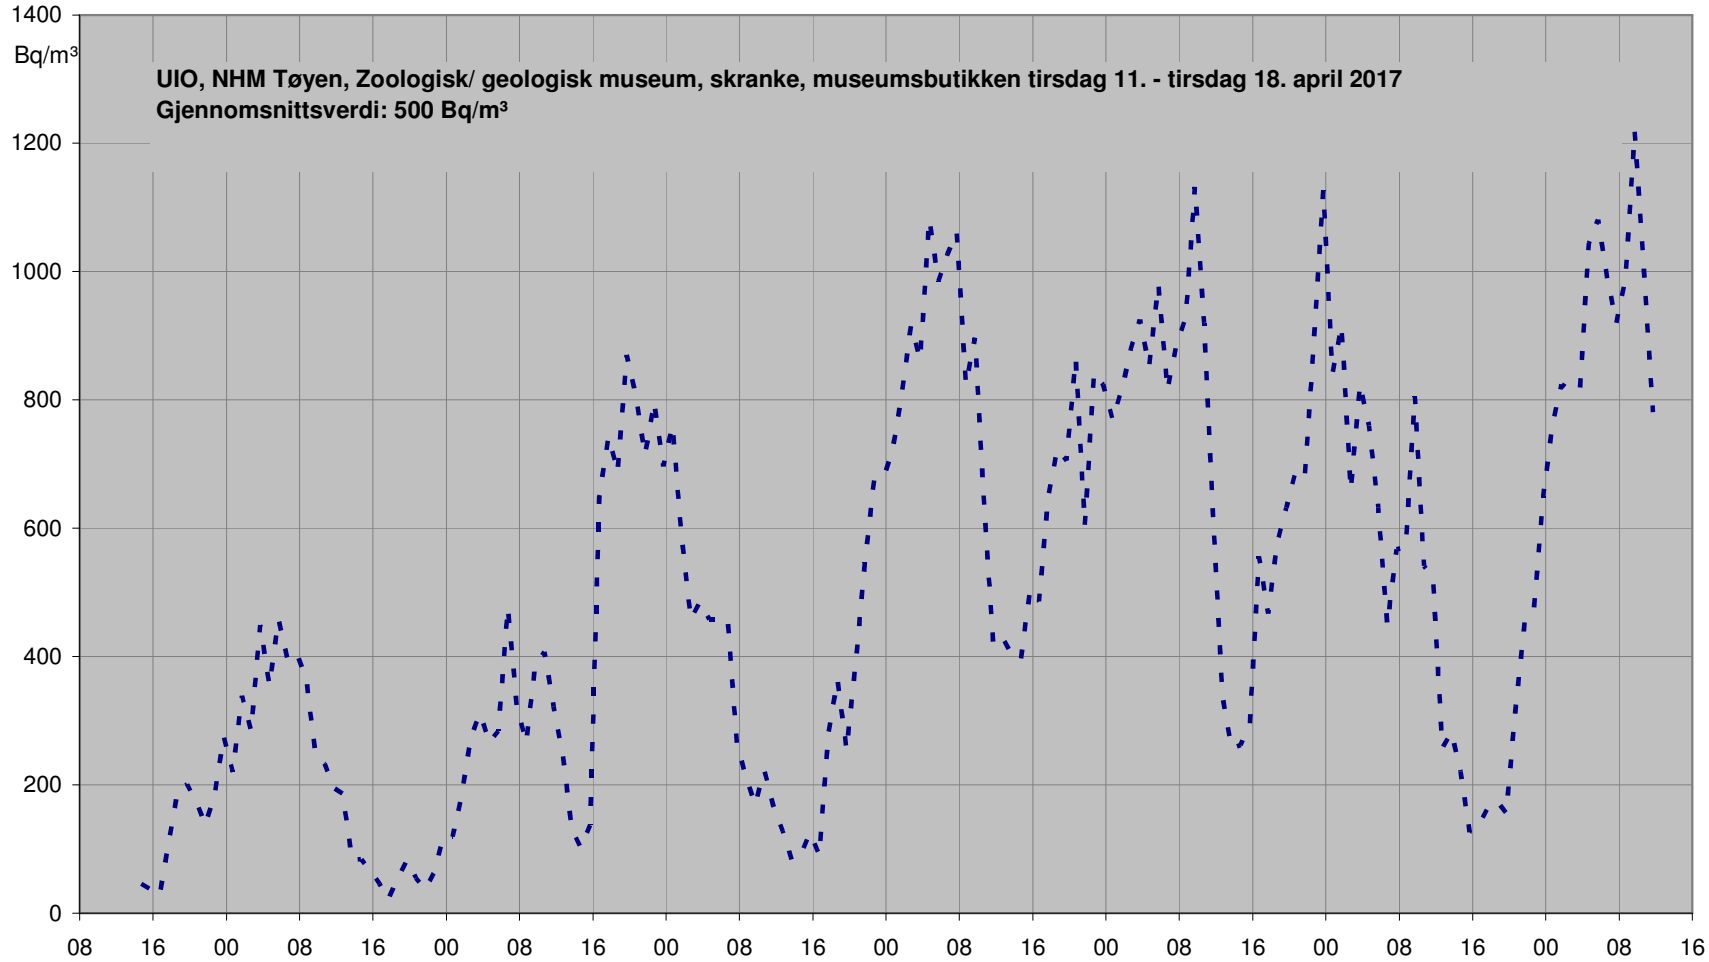



Radonor

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39, type Radtrak²®

Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Tøyen						
Sporfilm	Bygning/ adresse	Rom/ plassering	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi, Bq/m ³	Beregnet årsmiddel
175453-0	Museumsbutikk og inngang	Kontor	1	15.11.16 -	09.03.17	333 +/- 41	330 Bq/m³
221549-9	Museumsbutikk og inngang	Butikk	1	15.11.16 -	09.03.17	585 +/- 87	590 Bq/m³



Langtidsmåling 2014/15

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO					
Område:	Tøyen					
Brikkenummer	Bygning	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel
367306-8	Museumsbutikk og -inngang	Butikk og billettsalg	20.02.2015	21.04.2015	21 +/- 10	< 20 Bq/m³